大柴旦：多维发力建强党员队伍

今年以来，海西蒙古族藏族自治州大柴旦工委深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦党员教育培训、发展党员、“两优一先”表彰及青海党建数字化平台应用等重点任务，多维发力、精准施策，持续推动全区党员队伍建设，为全区经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

大柴旦工委深入开展学习党的创新理论、学习榜样等系列活动，引导党员干部坚定理想信念、增强党性修养。累计指导开展系列主题活动7期，推动党员教育常态化、制度化。注重在青年群体中发展党员，持续改善党员队伍年龄、学历、分布结构，不断增强党员队伍的生机与活力。截至目前，拟发展党员37名，其中35岁及以下青年33名，占比达89.2%，党员队伍结构得到进一步优化。营造学先进、赶先进、当先进的浓厚氛围，激励全区各级党组织和广大党员创先争优、担当作为。1个集体荣获省级“两优一先”表彰、8个集体获州级表彰，充分发挥先进典型的示范带动作用。积极推进青海党建数字化平台线上录入全覆盖，指导下载青海党建APP，覆盖率达70.69%。采取“专题讲解+现场演示+问题答疑”方式，分层分类开展平台操作培训1期，培训党务工作者70人，下发操作手册，常态化进行线上指导。目前共组织录入“三会一课”、主题党日930期，切实以数字化赋能党建工作提质增效。

（张志金）

茫崖：专项经费解民忧惠民生

海西蒙古族藏族自治州茫崖市花土沟镇代尔森村立足牧区发展实际，规范用好选调生服务群众专项经费，近日，集中采购24套6片连片式标准化活动羊圈发放给24户牧户，领到羊圈的牧户脸上满是喜悦。

茫崖市始终坚持党建引领选调生队伍建设，聚焦牧区群众“急难愁盼”补齐产业短板，将服务群众专项经费使用情况作为检验选调生履职成效的重要抓手，推动选调生扎根牧区一线、服务群众。针对代尔森村夏季放牧牲畜管护难、养殖设施薄弱等突出问题，村党组织牵头统筹，2名选调生深入牧户摸排需求、精准谋划项目，累计走访牧户24户400余人次，坚持“小经费办大事、办实事”，把有限资金投向产业发展关键环节，确保经费使用精准高效、惠及民生，以实干举措助力牧民增收、推动草原畜牧业高质量发展。

此次发放的标准化活动羊圈，具备拆装便捷、便于转场的优势，契合牧区生产模式，不仅能有效抵御极端天气、强化牲畜疫病防治，还能显著提升羊羔存活率，预计可降低养殖风险30%左右，助力每户牧民增收约20000元，切实提升养殖精细化水平。项目实施全过程中，基层党组织靠前统筹、全程监督，选调生主动参与物资采购、发放到户等各环节，推动专项经费真正用在实处、惠及牧民，以实际行动践行青年干部的责任与担当。

（王风兄）

国网青海电力：入村开展“生命鸟巢”生态宣讲活动

8月17日，国网青海电力（玉树市）三江源共产党员服务队走进玉树藏族自治州玉树市禅古村，在村活动室开展“生命鸟巢”生态宣讲活动。活动通过播放猛禽育雏实拍视频、案例讲解、互动问答等形式，向广大村民普及高原鸟类保护知识。

宣讲过程中，共产党员服务队队员结合视频画面，介绍了“生命鸟巢”的结构特点、猛禽在输电铁塔上筑巢繁育的实际情况，以及项目从传统驱鸟转向主动护鸟的科学逻辑。村民就鸟巢安全性、安装时机、雏鸟救助等问题踊跃提问，队员逐一作答，互动氛围良好。活动还向参与互动的村民发放了爱鸟主题徽章，进一步传递了守护高原野生动物的理念。

“生命鸟巢”公益项目自2016年启动以来，已累计在三江源地区布设鸟巢6053个，成功引鸟筑巢3100余窝，筑巢率超过50%，近5000只高原雏鸟破壳而出，实现了电网安全运行与野生动物保护的双向共赢。

国网青海省电力公司将科学优化人工鸟巢布设点位，加强联合巡护监测，持续巩固项目成效。同时，继续推动生态科普进乡村、进社区、进校园，用真实护鸟故事引导更多群众关心、爱护高原野生动物，携手守护“中华水塔”的生态活力。

（国网玉树供电公司）

互助：以“小积分”撬动“大文明”

8月18日，海东市互助土族自治县哈拉直沟乡里外台村“家和美”积分超市一派热闹景象，村民正在用积分兑换生活用品。这个由互助县妇女联合会牵头探索建设的“妇联牵头、积分赋能、家庭参与、全民共治”的村级“家和美”积分超市，以小积分撬动大文明、以小家美带动大家美、以巾帼力激活治理力，为和美乡村建设注入巾帼动能。

2023年以来，互助县妇联围绕乡村治理、人居环境整治、移风易俗、家庭文明建设等工作，探索构建县妇联统筹、乡镇妇联督导、村妇联主抓的三级联动工作体系，把文明行为、家风美德、志愿服务、环境整治量化为可考、可评、可兑的文明积分，让乡村治理有标准、文明建设有抓手、群众参与有激励、家风建设有载体。截至目前，已在全县19个乡镇累计投入约20万元，打造12个积分超市，以家庭“小气候”温润社会“大气候”，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。

如今，积分超市已转入常态化运行，各村妇联组织全面落实积分考评、日常巡查、月度评议、公开公示、积分兑换闭环制度，用看得见、摸得着的实惠，激发广大家庭自我管理、自我约束、自我提升的内生动力，走出了一条具有土乡特色、贴合妇联职能、贴近群众生活的乡村文明治理新路径。

（互宣）

（上接第十版）

附 录 B
（资料性）
意见簿

调查问卷见表 B.1。

表 B.1 意见簿

年 月 日

姓名		联系电话	
地点			
意见及投诉内容			
处理情况			

附 录 C
（资料性）

调查问卷调查问卷见表 C.1。

表C.1 调查问卷

年 月 日

序号	内容	满意	基本满意	不满意
1	工作人员仪容仪表			
2	工作人员依法行政			
3	工作人员办事效率			
4	工作人员服务态度			
5	大厅便民设施			
您认为工作人员需要提高的方面有哪些：				
您认为收费站整体服务需要提高的方面有哪些：				
其他意见建议：				

附 录 D
（规范性）
高速公路收费服务质量评价等级

高速公路收费服务质量评价等级应符合表 D.1 规定。

表D.1 高速公路收费服务质量评价等级

高速公路收费站服务评价总得分（F）	评价等级
90分≤F	良好
70分≤F＜90分	合格
F＜70	不合格

青海省市场监督管理局 青海省交通运输厅

（上接第十一版）

8.5 采用纵向排烟的单洞双向交通隧道，火灾烟雾最大行程在隧道内不宜大于 3000 m；单向交通隧道排烟设计的火灾烟雾最大行程在隧道内不宜大于5000m，火点下游的横通道防火门应保持关闭状态。

8.6 采用集中排烟方式，隧道内纵向设计风速不宜大于 2.0 m/s。

8.7 隧道外设置的附属用房防烟排烟系统设计应符合 GB 50016 规定，机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分别设置。

9 火灾探测报警设施

9.1 一般规定

9.1.1 火灾自动报警系统由消防控制系统、火灾探测、报警、控制设备等组成局域网，应采用控制中心报警系统形式；区域报警时系统应采用光纤环网结构，区域报警主机应负责相关区域的自动/手动报警、联动和火情显示等工作。

9.1.2 火灾自动报警系统设计符合 GB 50116 规定，并能将相关信息传输给隧道中央控制管理设备。火灾自动报警系统设备应符合 GB 4717 规定和有关市场准入制度。

9.2 探测报警区域划分

9.2.1 隧道探测报警区域划分应按消防联动控制要求划分，长度宜为 50 m～100m。

9.2.2 隧道内附属用房探测报警区域应按独立隔间划分。

9.2.3 平行通道的探测报警区域及洞外附属设施应分别单独划分探测报警区域。

9.3 火灾探测器

火灾探测器设置除应符合 GB 50116 规定外，还满足下列要求：

a) 火灾探测器应能自动检测隧道、平行隧道、斜井与风机房联络风道、隧道运营管理附属建筑等的火灾，探测范围应覆盖所有报警区域，无探测盲区；

b) 隧道内火灾探测器宜选用点型火焰探测器、线型感温火灾探测器、图像型火灾探测器或其组合。

9.4 手动报警按钮

手动报警按钮设置应符合 GB 50116 规定，设置间距不应大于 50 m，宜与消火栓等灭火设施同址设置，按钮距检修道高度应为 1.3 m～1.5m。

9.5 火灾报警控制器

火灾报警控制器应符合下列规定：

a) 隧道火灾报警控制器应设置在隧道管理站或隧道口附近配电房里，如无隧道管理站或配电房，则宜安装在隧道外的机箱内或隧道口的预埋洞室内，并符合 GB 50016 规定；

b) 能接收、显示、记录和传递火灾报警等信息，并有控制自动消防装置的功能。

9.6 火灾声光警报器

火灾声光警报器设置除应符合 GB 26851 规定外，还满足下列要求：

a) 有火灾探测器但无有线广播时应设置火灾声光警报器，有火灾探测器和有线广播时宜设置火灾声光警报器；

b) 声光报警器宜与消火栓等灭火设施同址设置，高度不小于 2.5 m；

c) 应设置于隧道入口外 100 m～150 m；可与情报板同址设置，高度不小于 2.5 m；

d) 环境噪声大于 60 dB 时，声压级应比背景噪声高 15 dB，声光警报器的声压级应比背景噪声高 15 dB。

9.7 消防专用电话

消防专用电话设置应符合JTG D70/2规定，隧道管理站应设置消防专用电话总机，消防专用电话宜与隧道内紧急电话合用。

9.8 消防应急广播

隧道内设置的消防应急广播可与隧道内设置的有线广播合用，其设置应符合JTG D70/2规定，隧道应急广播应能自动循环播报警示语音，确定火灾发生时应能自动切换至疏导警示语音播报。设备语音播报应清晰、明了。

10 消防电气设施

10.1 一般规定

10.1.1 隧道消防电气的供配电系统应符合 JTG D70/2 规定。

10.1.2 消防用电设备应采用专用的供电回路，备用消防电源的供电时间和容量应满足相关要求。

10.2 消防电源及其配电

消防电源及其配电除应符合 JTG D70/2 规定外，还满足下列要求：

a) 消防用电应按双重电源一级负荷供电，当一电源发生故障时，另一电源应能保证正常供电；

b) 隧道内各电气系统的接地应共用接地装置，其接地电阻应按最小接地电阻值确定且不大于 1 Ω。

10.3 线缆敷设

线缆敷设除应符合 JTG D70/2 规定外，还满足下列要求：

a) 消防用电设备的供(配)电线路：

- 消防用电设备的供电线路应采用阻燃耐火型铜芯电缆或矿物质绝缘铜芯电缆，其接头应采取防潮措施，
- 隧道内线缆不宜明敷，受条件限制明敷设时应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，且采取防火保护措施；当采用耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时可不保护，
- 消防配电线路暗敷设时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不小于 30 mm，
- 向一级负荷供电的两回线路供电的电缆、照明和应急照明的电缆、不同电压等级的线缆，不应穿入同一根保护管敷设，也不宜在电缆桥架同层敷设；

b) 消防设备配电回路不宜设置过负荷保护装置；设置时过负荷保护不应切断线路；消防电源不应设置漏电保护装置。

10.4 消防应急照明与疏散指示标志

消防应急照明与疏散指示标志除应符合 GB 51309 规定外，还满足下列要求：

a) 行车隧道及其横通道、平行通道、紧急停车带、隧道内附属用房及其安全疏散通道应设置应急照明设施；


b) 应急照明及控制应满足隧道火灾初起阶段对照明的要求，且系统设置应符合 GB 17945 规定；

c) 疏散指示标志：

- 消防安全标志外结构体应采用耐腐蚀的阻燃材料，
- 隧道侧壁安装紧急电话、手动报警按钮时应设置电光标志，设置时应安装合并指示的标志，灭火器与消火栓同时设置时应安装合并指示的电光标志，
- 行车隧道及专用的避难疏散通道应设置表示紧急出口距离的电光疏散标志，设置间距应不大于 50 m，人行横通道和隧道内附属用房的疏散指示标志的设置间距应不大于 20 m。

附 录 A
（规范性）
隧道承重构件升温曲线及耐火极限判定标准

A.1 隧道承重构件耐火极限按图 A.1 判定。

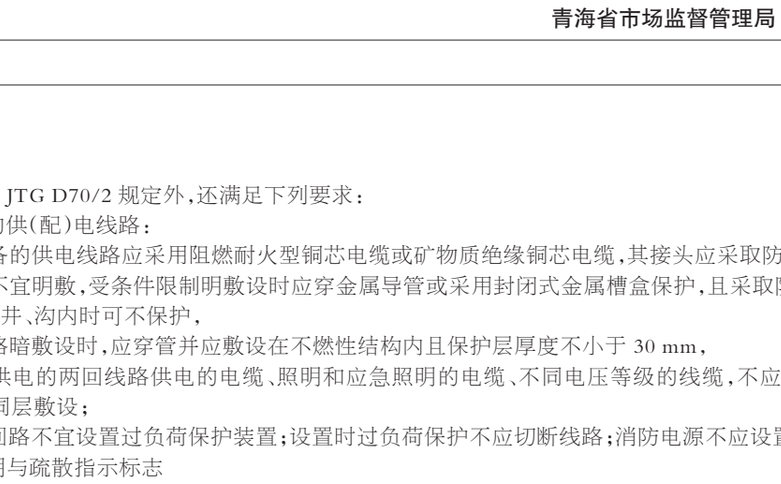

注：1——碳氢化合物曲线；
2——RABT 曲线。

图 A.1 RABT 升温曲线与碳氢化合物升温曲线

A.2 隧道承重构件耐火极限判定按 GB 50016 执行。

青海省市场监督管理局 青海省交通运输厅